


KATUSEASTMED**1. Tootejoonis**

Joonis 1. Plekk- ja ruberoidkatatus
Valtsplekk- ja Classic-katus



Joonis 2. Kivikatatus

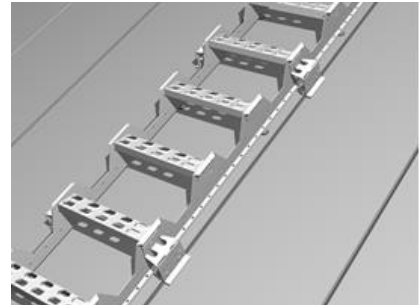

Joonis 3.

2. Tootekirjeldus

Katusetrepid on projekteeritud, valmistatud ja katsetatud standardi SFS-EN 12951 klassi 2 nõuete kohaselt. Nõuete täitmine eeldab, et tooted on värvitud, kuigi toodete tsingikogus on 350 g/m^2 (= 25 μm).

Klassi 2 kohaselt võib katuseastmeid kasutada turvaköie kinnituskohana järgmistel katustel: kivi- ja profiilplekk-katused (roovi paksus min 22 mm), valtsplekk-katustel, Classic-katustel, kivikatustel ja ruberoidkatustel.

CE

Nesco Oy

Teollisuustie 8
FI-16300 ORIMATTILA

13

EN 12951

Püsivalt paigaldatud
katuseredelid
C2-TA

TOOTE TEABELEHT

NESCO

Ehitusseadustiku osa F2 kohaselt kasutatakse katuseastmeid katuseredeli asemel laugedel katustel. Katuseastmeid soovitatakse kasutada, kui katuse kalle on 1:2,5 või laugem. Laugetel katustel saab mööda katuseastmeid ohutult liikuda ka püsti asendis. Astmestiku elementide pikkus on 2,8 m ja neid saab jätkata.

Toimivusdeklaratsioon:
www.nesco.fi